

■ Estaciones de aforo GRAVAMEX

Secas	Lluvias	Aforos
Secas	Lluvias	Calculados

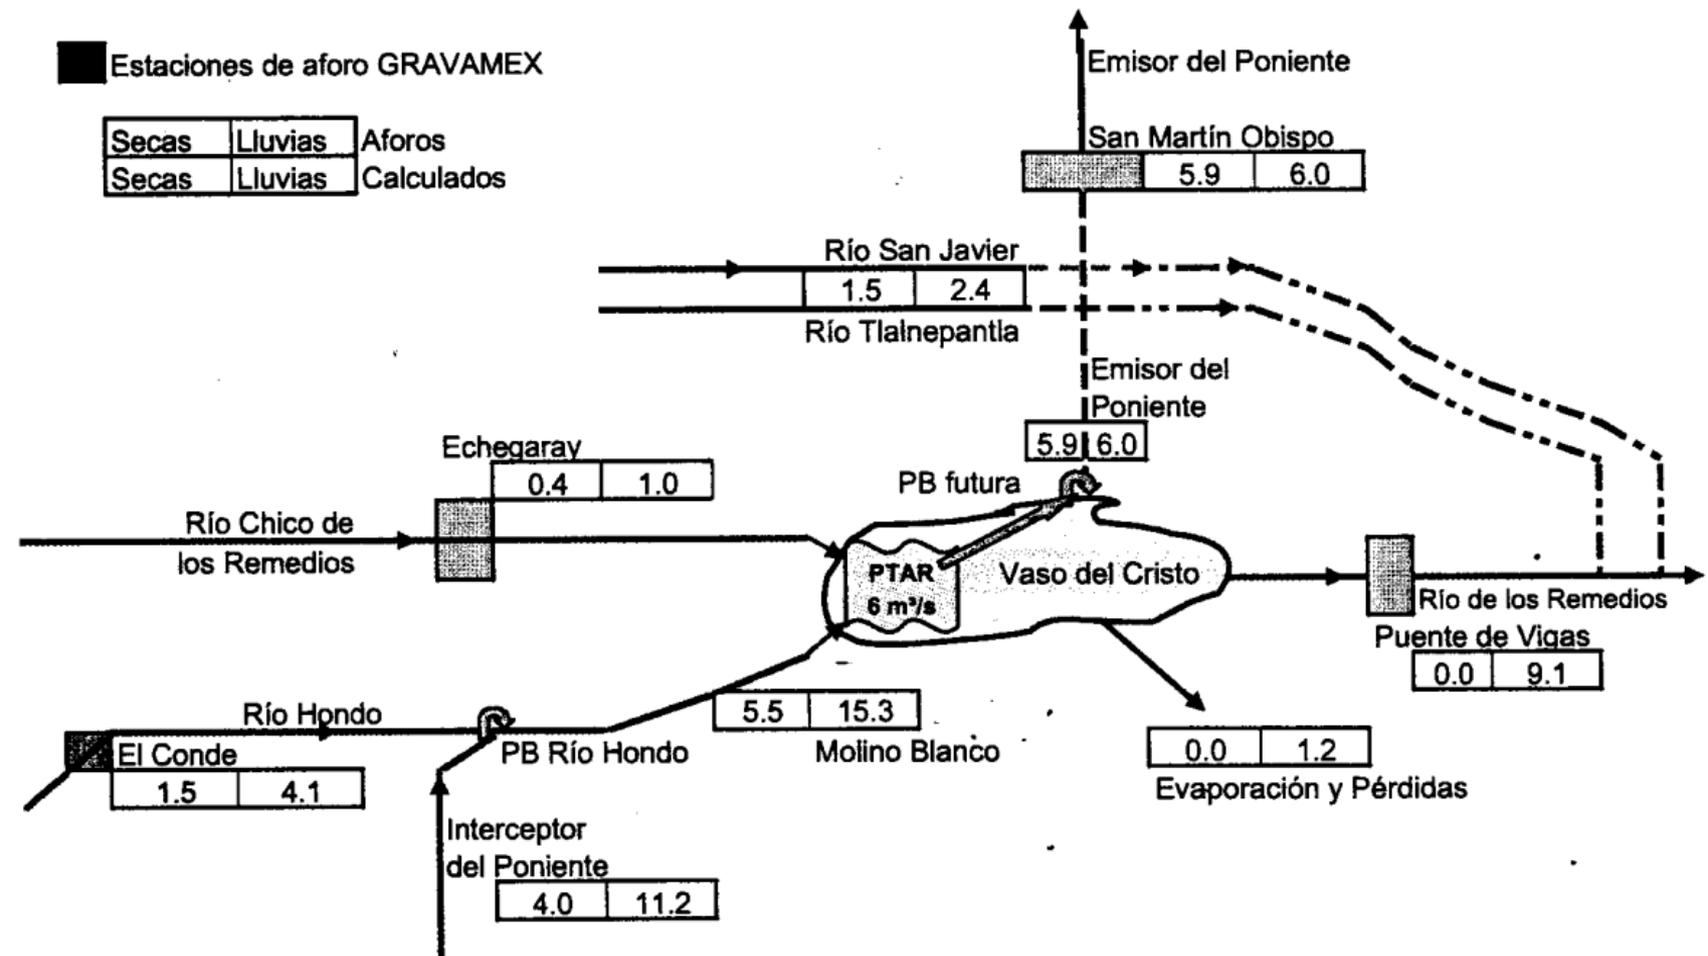


Fig. 7.- Balance de agua con una planta de tratamiento de 6 m³/s