

■ Estaciones de aforo GRAVAMEX

Secas	Lluvias	Aforos
Secas	Lluvias	Calculados

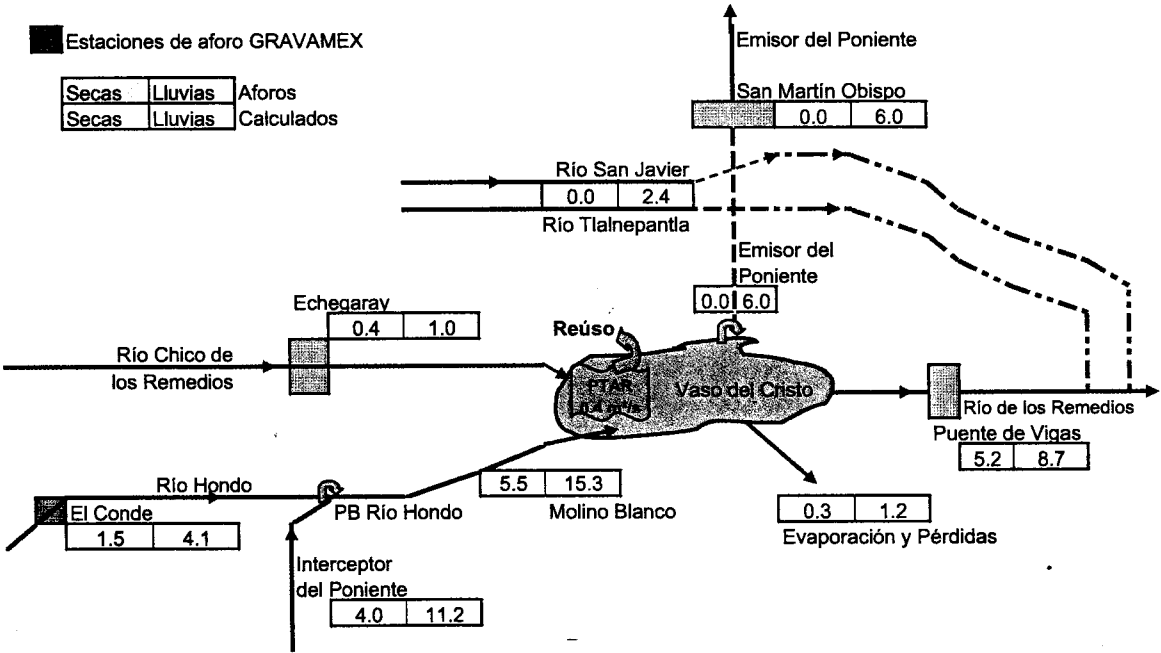


Fig. 9.- Balance de agua con una planta de tratamiento de reúso local de 0.5 m³/s